



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15; e-mail: und-yaroslavl@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю
(г. Ярославль, ул.Бабича, 12, тел.: (4852) 56-11-58; e-mail:ondgorod@mail.ru)

Предписание № 57/1/1

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте(ах) защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя школа № 68»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г.Ярославля по пожарному надзору №57 от «17» февраля 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. «24» февраля 2021 года по 11 час. 00 мин. «04» марта 2021 года государственным инспектором г.Ярославля по пожарному надзору Лагузовой Юлией Анатольевной проведена плановая (внеплановая) выездная проверка по соблюдению на объекте защиты Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 68», осуществляющем деятельность по адресу: г. Ярославль, ул.Калинина, д.37а (далее Средняя школа № 68), обязательных требований пожарной безопасности, в присутствии Директора Средней школы № 68 Голубевой М.А., заместителя директора по АХЧ Моревой Т.Н., заместителя директора по обеспечению безопасности Ефимовой Т.В. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательного требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Отсутствует эвакуационное освещение путей эвакуации, автоматически включающееся при прекращении электропитания рабочего освещения	ч.9 ст.82 Федерального закона РФ №123-ФЗ, п. 37 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 О противопожарном режиме (далее ППР в РФ); п. 7.6.1, 7.6.3 СП 52.13330.2016	15.03.2022г.	
2.	В отступлении от проектной документации на автоматическую установку пожарной сигнализации (проект Р 31/2014 ООО «альянс-монтаж») в помещении спортзала № 14 согласно тех.паспорта установлены линейные извещатели пламени, в то время как проектом предусмотрены линейные дымовые пожарные извещатели	п.54 ППР в РФ, п.4 НПБ 110-03, п.4.4 СП 486.1311500.2020	15.03.2022г.	

3. В отступлении от проектной документации на автоматическую установку пожарной сигнализации (проект Р 31/2014 ООО «альянс-монтаж») в помещении кухни № 61 согласно тех.паспорта отсутствуют точечные тепловые пожарные извещатели, предусмотренные проектом	п.54 ППР в РФ, п.4 НПБ 110-03, п.4.4 СП 486.1311500.2020	15.03.2022г.	
--	--	--------------	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется: собственниками имущества; лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций исходя из условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленным ст. 6, ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».


При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Ярославля
по пожарному надзору Лагузова Ю.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«04» марта 20 21 г.

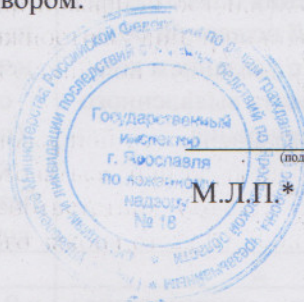

Предписание для исполнения получил:

✓ ef
(подпись)

✓ Ерминова Т.В. по доверенности
(должность, фамилия, инициалы)

«04» марта 20 21 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору